

Підсумки роботи ДП «НАЕК «Енергоатом» за 4 місяці 2020 року

У ДП «НАЕК «Енергоатом» у звітному періоді в експлуатації перебувало:

- 15 енергоблоків АЕС встановленою потужністю 13 835 МВт;
- 2 гідроагрегати ТГАЕС встановленою потужністю 302 МВт;
- 2 гідроагрегати ОлГЕС встановленою потужністю 11,5 МВт.

За 4 місяці 2020 року частка електроенергії ДП «НАЕК «Енергоатом» від загального обсягу виробництва електроенергії в Україні становила 56,2%, що на 2 відсоткових пункти більше, ніж за 4 місяці 2019 року (54,2%).

1. Виробничі показники

За 4 місяці 2020 року вироблено 28 963,5 млн кВт·год електроенергії, що більше планового показника на 370,6 млн кВт·год (план – 28 592,9 млн кВт·год). Планове завдання з виробництва електроенергії виконано на 101,3%.

Довідково:

Виробництво е/е за 4 місяці 2020 року:

АЕС – 28 887,6 млн кВт·год (101,3% від плану),

ОлГЕС – 8,3 млн кВт·год (120,8% від плану),

ТГАЕС – 67,6 млн кВт·год (103,9% від плану).

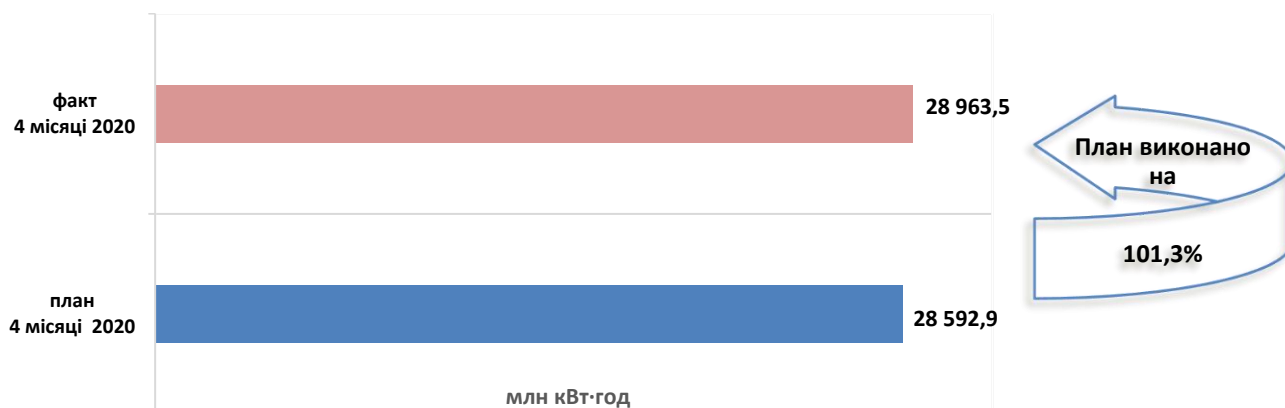


Рис.1. Виробництво електроенергії ДП «НАЕК «Енергоатом»

За 4 місяці 2020 року відпущено 27 185,5 млн кВт·год електроенергії, що більше планового завдання на 428,8 млн кВт·год (план – 26 756,7 млн кВт·год). Планове завдання з відпуску електроенергії виконано на 101,6%.

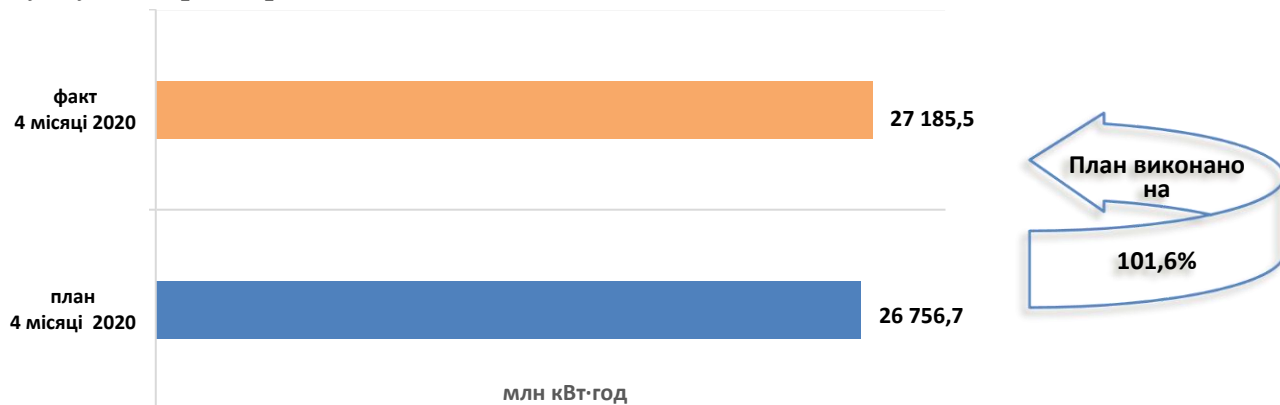


Рис.2. Відпуск електроенергії ДП «НАЕК «Енергоатом»

Коефіцієнт використання встановленої потужності за 4 місяці 2020 року склав 71,9%, що на 4,1 відсоткових пункти менше, ніж за 4 місяці 2019 року (76,0%).

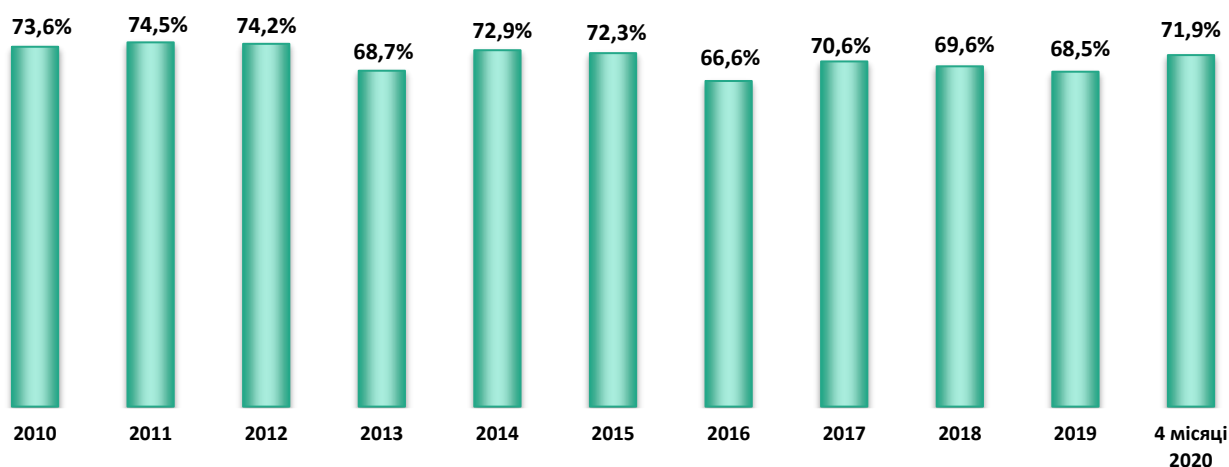


Рис.3. Коефіцієнт використання встановленої потужності енергоблоків АЕС

Коефіцієнт готовності несення номінального електричного навантаження за 4 місяці 2020 року склав 75,3%, що на 1,6 відсоткових пункти менше, ніж за 4 місяці 2019 року (76,9%).

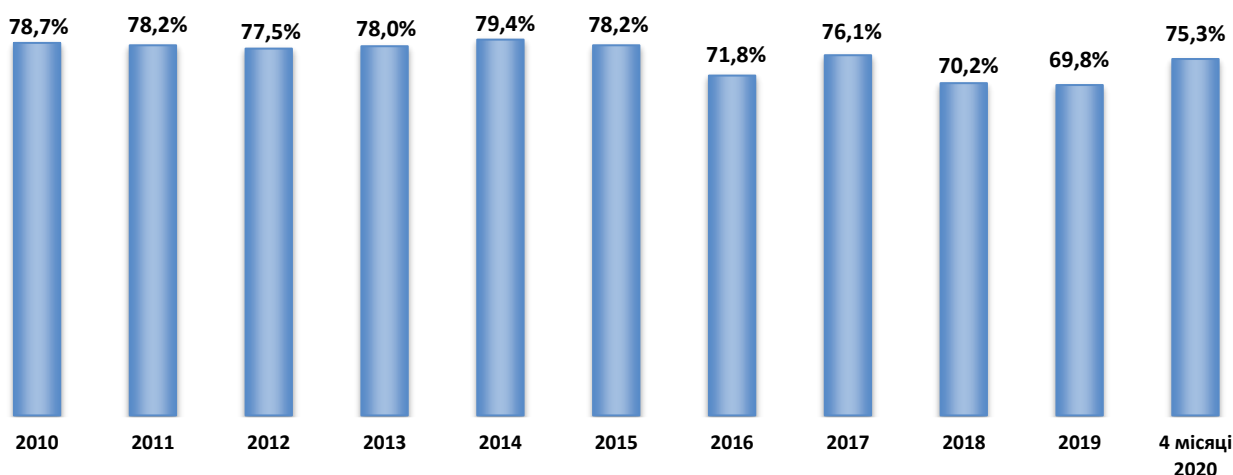


Рис.4. Коефіцієнт готовності несення номінального електричного навантаження АЕС

2. Порушення у роботі АЕС

За 4 місяці 2020 року сталося 6 порушень у роботі АЕС

3. Охорона праці та пожежна безпека

За 4 місяці 2020 року в ДП «НАЕК «Енергоатом» нещасних випадків не було.

За 4 місяці 2020 року пожеж не було.

4. Стан радіаційної безпеки

Радіаційні параметри, що характеризують роботу АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» за звітний період, **не перевищували нормативних значень**, а радіаційний захист персоналу

та населення забезпечувались на достатньому рівні.

Експлуатація атомних електростанцій у звітному періоді не викликала жодних екологічних змін, які б свідчили про погіршення стану навколишнього середовища в районі їх розташування. Рівень безпеки АЕС України відповідає вимогам національного законодавства та міжнародним рекомендаціям.

5. Ремонтна кампанія

За 4 місяці 2020 року виконано:

- ✓ **три середніх планово-попереджувальних ремонти** (РАЕС № 1, 2, ЗАЕС № 6).

Довідково:

Станом на 30.04.2020 виконувались три планово-попереджувальних ремонти (енергоблок № 3 ЗАЕС - капітальний ремонт, енергоблок № 5 ЗАЕС - середній ремонт, енергоблок №2 ЮУАЕС – середній ремонт).

Загальна тривалість перебування енергоблоків у планово-попереджувальних ремонтах – 331,78 діб, у т.ч. закінчених – 180,70 діб.

- ✓ **два поточних планових ремонти** (енергоблок № 4 РАЕС, енергоблок № 1 - ЮУАЕС).

Тривалість перебування енергоблоків в поточних планових ремонтах – 12,05 діб (всі ремонти закінчені).

- ✓ **чотири поточних позапланових ремонти** (енергоблоки № 3 ЮУАЕС, № 2 ЗАЕС, № 3 РАЕС, №1 ХАЕС).

Загальна тривалість перебування енергоблоків у поточних позапланових ремонтах – 103,22 доби (всі ремонти закінчені).

За 4 місяці 2020 року загальна тривалість перебування енергоблоків у ремонтах становила 447,06 доби, у т.ч. закінчених – 295,97 діб.

Фактичне скорочення термінів проведення планово-попереджувальних ремонтів енергоблоків за 4 місяці 2020 року склало 14,87 діб, що дозволило додатково виробити майже 157,0 млн кВт·год електроенергії

Довідково:

За 4 місяці 2019 року загальна тривалість перебування енергоблоків у ремонтах становила 438,92 доби.

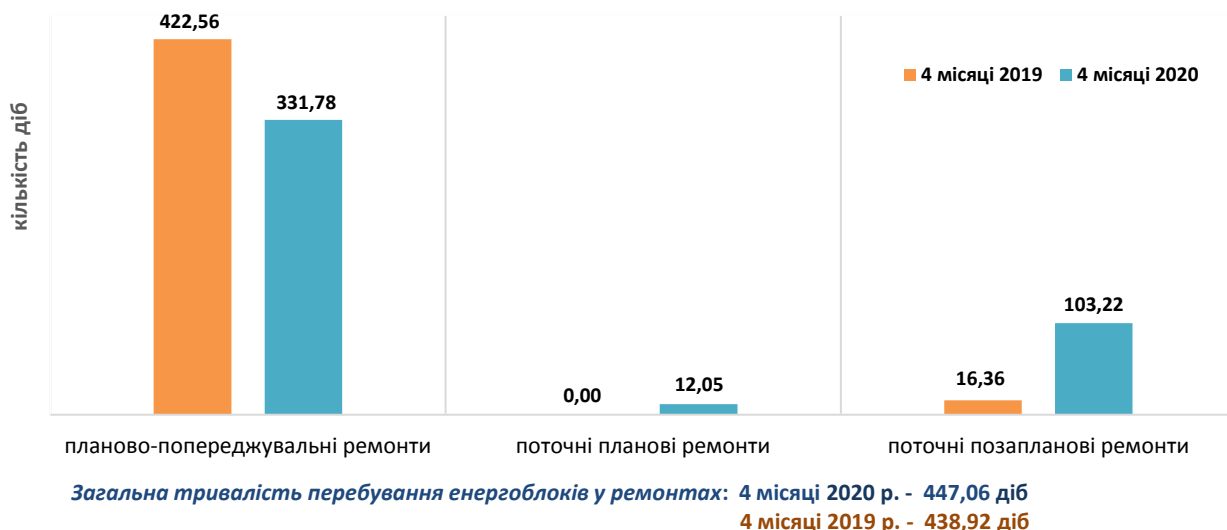


Рис.5. Тривалість перебування енергоблоків АЕС у ремонтах

6. Сплата податків

Нараховано за 4 місяці 2020 року податків до бюджетів усіх рівнів 4 316,8 млн грн, розрахунків зі страхування – 1 094,3 млн грн.

Загальна сума нарахувань податків до бюджетів усіх рівнів та розрахунків зі страхування склала 5 411,1 млн грн.

За 4 місяці 2020 року **сплачено** податків до бюджетів усіх рівнів 4 308,6 млн грн, розрахунків зі страхування – 1 133,3 млн грн.

Загальна сума сплати податків до бюджетів усіх рівнів та розрахунків зі страхування склала 5 441,8 млн грн.

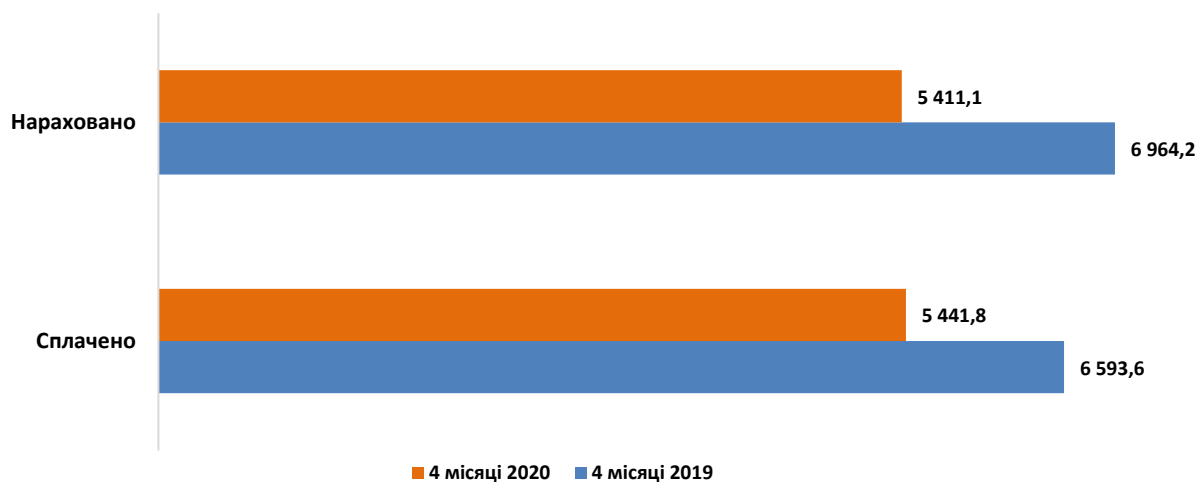


Рис.6. Сплата податків до бюджетів усіх рівнів та розрахунки зі страхування

Довідково:

За 4 місяці 2019 року було сплачено податків до бюджетів усіх рівнів 5 652,3 млн грн, а загальна сума, враховуючи розрахунки зі страхування, – 6 593,6 млн грн.

Заборгованість (станом на 30.04.2020) по податках до бюджетів усіх рівнів становила 1 367,8 млн грн, із розрахунків зі страхування – 161,8 млн грн.

Загальна заборгованість ДП «НАЕК «Енергоатом» по податках до бюджетів усіх рівнів та розрахунків зі страхування – 1 529,6 млн грн.

7. Капітальне будівництво

Обсяг освоєння капітальних вкладень за 4 місяці 2020 року склав 2 715,0 млн грн, що на 79,2 млн грн, ніж за 4 місяці 2019 року (2 635,8 млн грн).

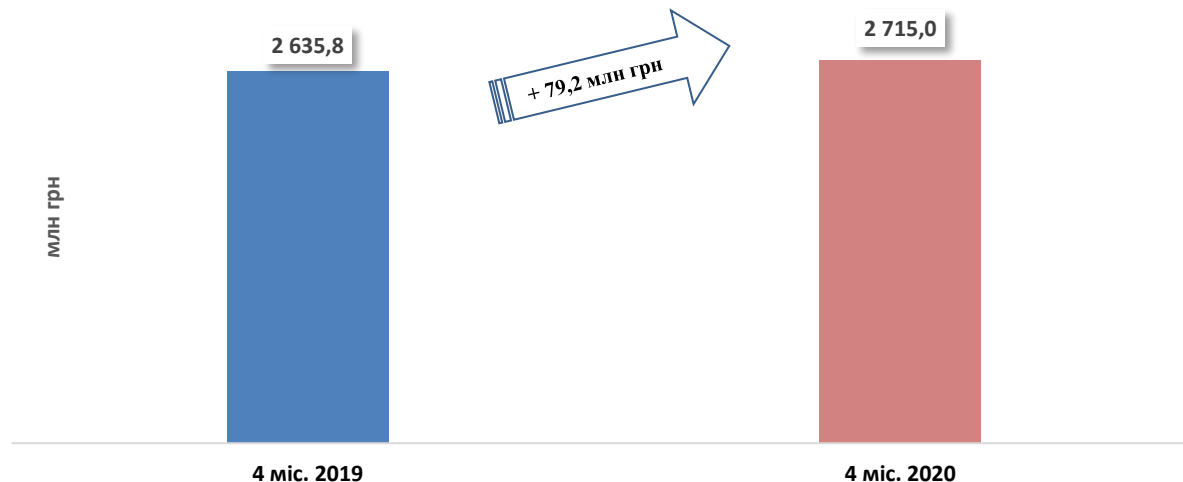


Рис.7. Обсяг освоєння капітальних вкладень ДП «НАЕК «Енергоатом»

За 4 місяці 2020 року профінансовано капітальних вкладень на суму 3 218,6 млн грн, що на 2 647,3 млн грн менше, ніж за 4 місяці 2019 року (5 865,9 млн грн).

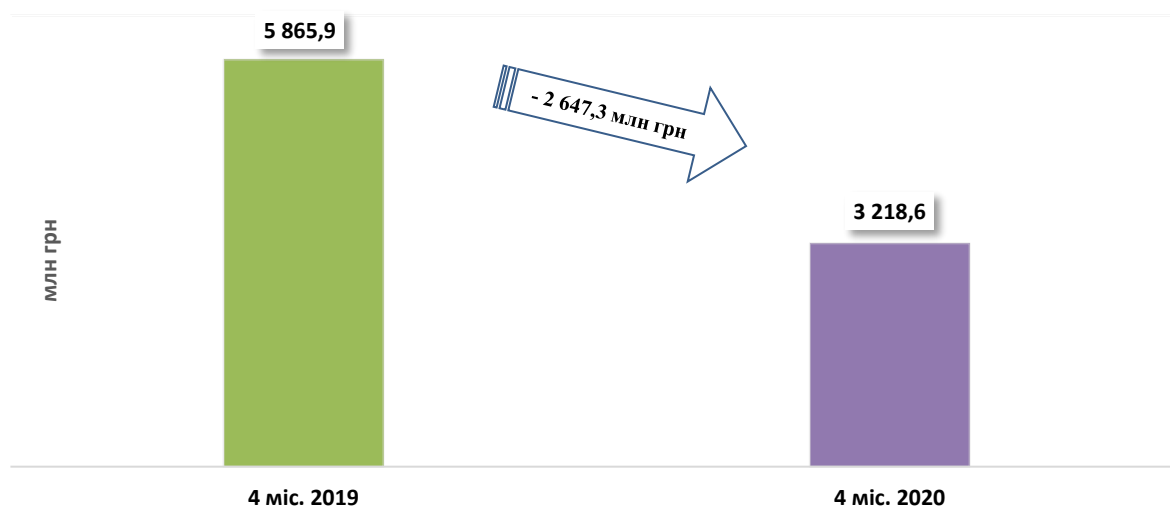


Рис.8. Фінансування капітальних вкладень ДП «НАЕК «Енергоатом»

8. Чисельність штатних працівників та ліцензованого персоналу ДП «НАЕК «Енергоатом»

Чисельність штатних працівників Компанії за 4 місяці 2020 року становила 34 012 працівників, що на 345 працівників більше, ніж за аналогічний період 2019 року (33 667 працівників).

Чисельність ліцензованого персоналу за 4 місяці 2020 року становила 410 спеціалістів, що на одного спеціаліста більше, ніж за 4 місяці 2019 року (409 спеціалістів).

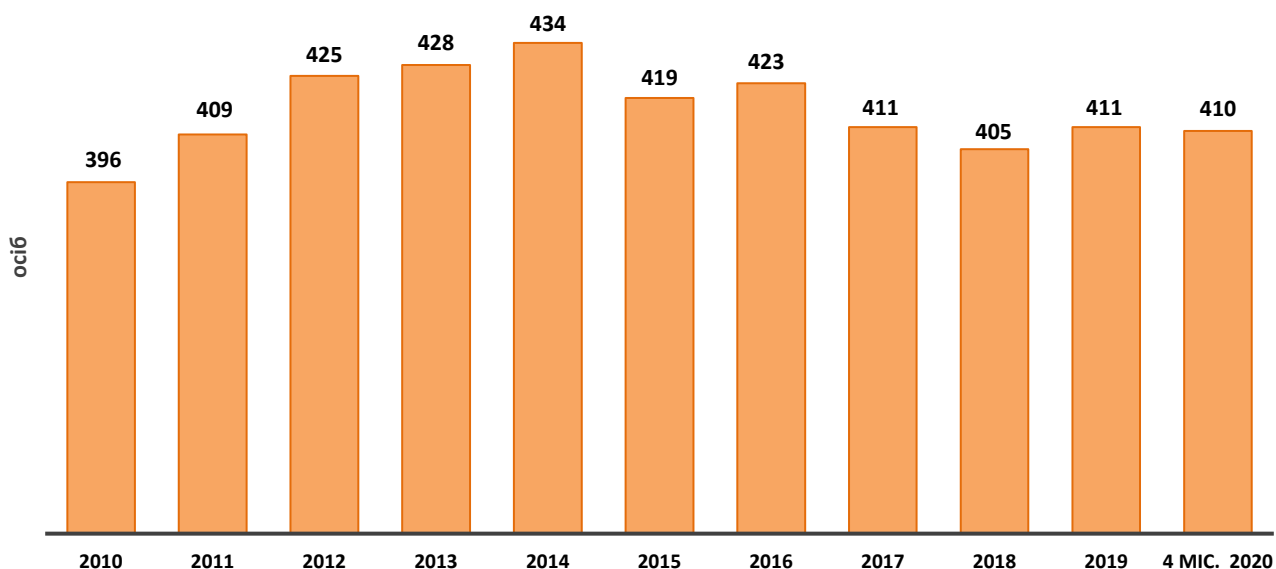


Рис.9. Чисельність ліцензованого персоналу ДП «НАЕК «Енергоатом»